


TR

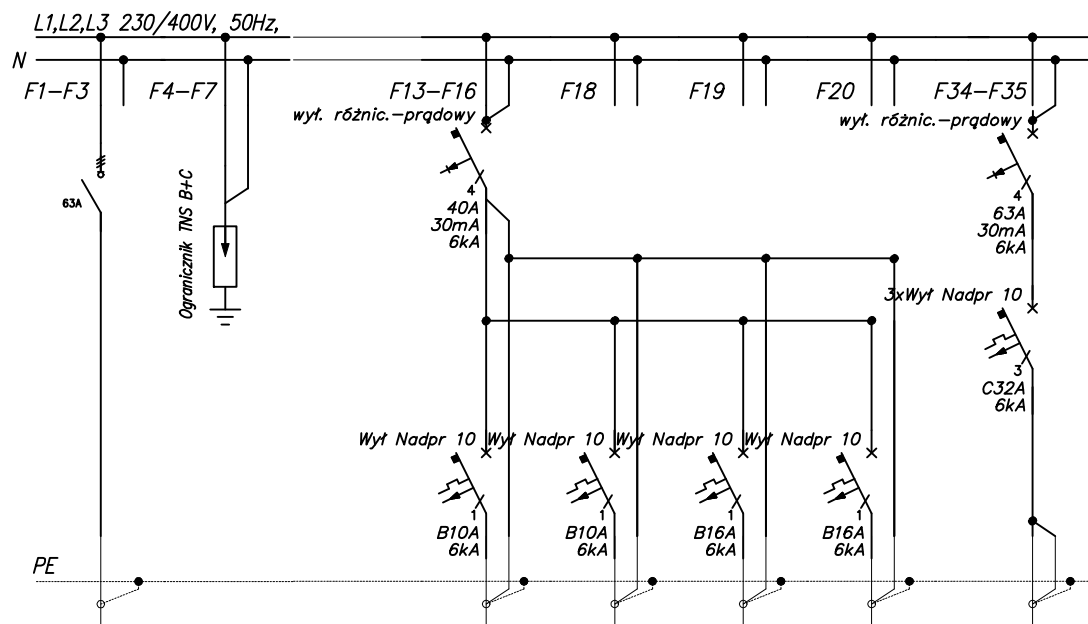

| TR | |
|------|--------|
| Pi | 7,0 kW |
| kj | 1,0 |
| Pmax | 7,0 kW |
| Io | 10,6A |
| Ib | 16 A |

TN-S 230V/400V
SAMOCZYNNE
WYŁĄCZENIE ZASILANIA

| Numer obwodu | 1 | 2 | -- | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|---------|---------|-----------------|
| Nazwa odbioru | Zasilanie tablicy TR | Ochronnik przeciwprzepięciowy | lampki sygnalizacyjne | Oświetlenie maszynowni | Oświetlenie szybu windowego | Gniazdo | Gniazdo | Zasilanie windy |
| Moc zainstalowana [kW] | -- | -- | - | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 5,5 |
| Typ przewodu | istn. | LgY | LgY | YDYżo | YDYżo | YDYżo | YDYżo | YDYżo |
| Przekrój [mm ²] | istn. | 16 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 5x10 |

Uwaga:

Podane materiały danego producenta można wymienić na inne o nie gorszych parametrach lub równoważnych.



PRACOWNIA PROJEKTOWA
Architektoniczno - Konstrukcyjna
inż. BARTOSZ LUDOMIRSKI
31-872 Kraków, os. Dąbrowskiego 303 b.11/100a
tel./fax. (012) 640-07-50

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz.U.Nr34/52 poz.234 wraz z późniejszymi zmianami). Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie możliwe jest za zgodą Pracowni Projektowej inż. Bartosz Ludomirski.

| | | | | |
|----------------------------|---|--------|---------|-----------|
| Nazwa i adres obiektu bud. | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY MODERNIZACJI UKŁADU WINDOWEGO WRAZ Z INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ ORAZ DOSTOSOWANIEM DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. SZ. STARKIEWICZA - ODDZIAŁ PSYCHIATRII PRZY UL. KRASIŃSKIEGO 43 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ | | | |
| Inwestor: | Zagłębiowskie Centrum Onkologii, Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza, ul. Szpitalna 13, 41-500 Dąbrowa Górnicza | | | |
| Nazwa rysunku | Tablica rozdzielcza TR | | | |
| Zespół proj. | Imię i nazwisko; numer uprawnień | Podpis | Data | 11.2019r. |
| Autor projektu | inż. Bartosz Ludomirski Upr. 143/2002 | | | |
| Projektował: | mgr inż. Remigiusz Karwat LUB/0090/PW0E/11 | | Stadium | P.W. |
| Sprawdził: | mgr inż. Arkadiusz Karwat LUB/0212/P00E/11 | | Skala | --- |
| | | | Nr rys. | E-4 |