



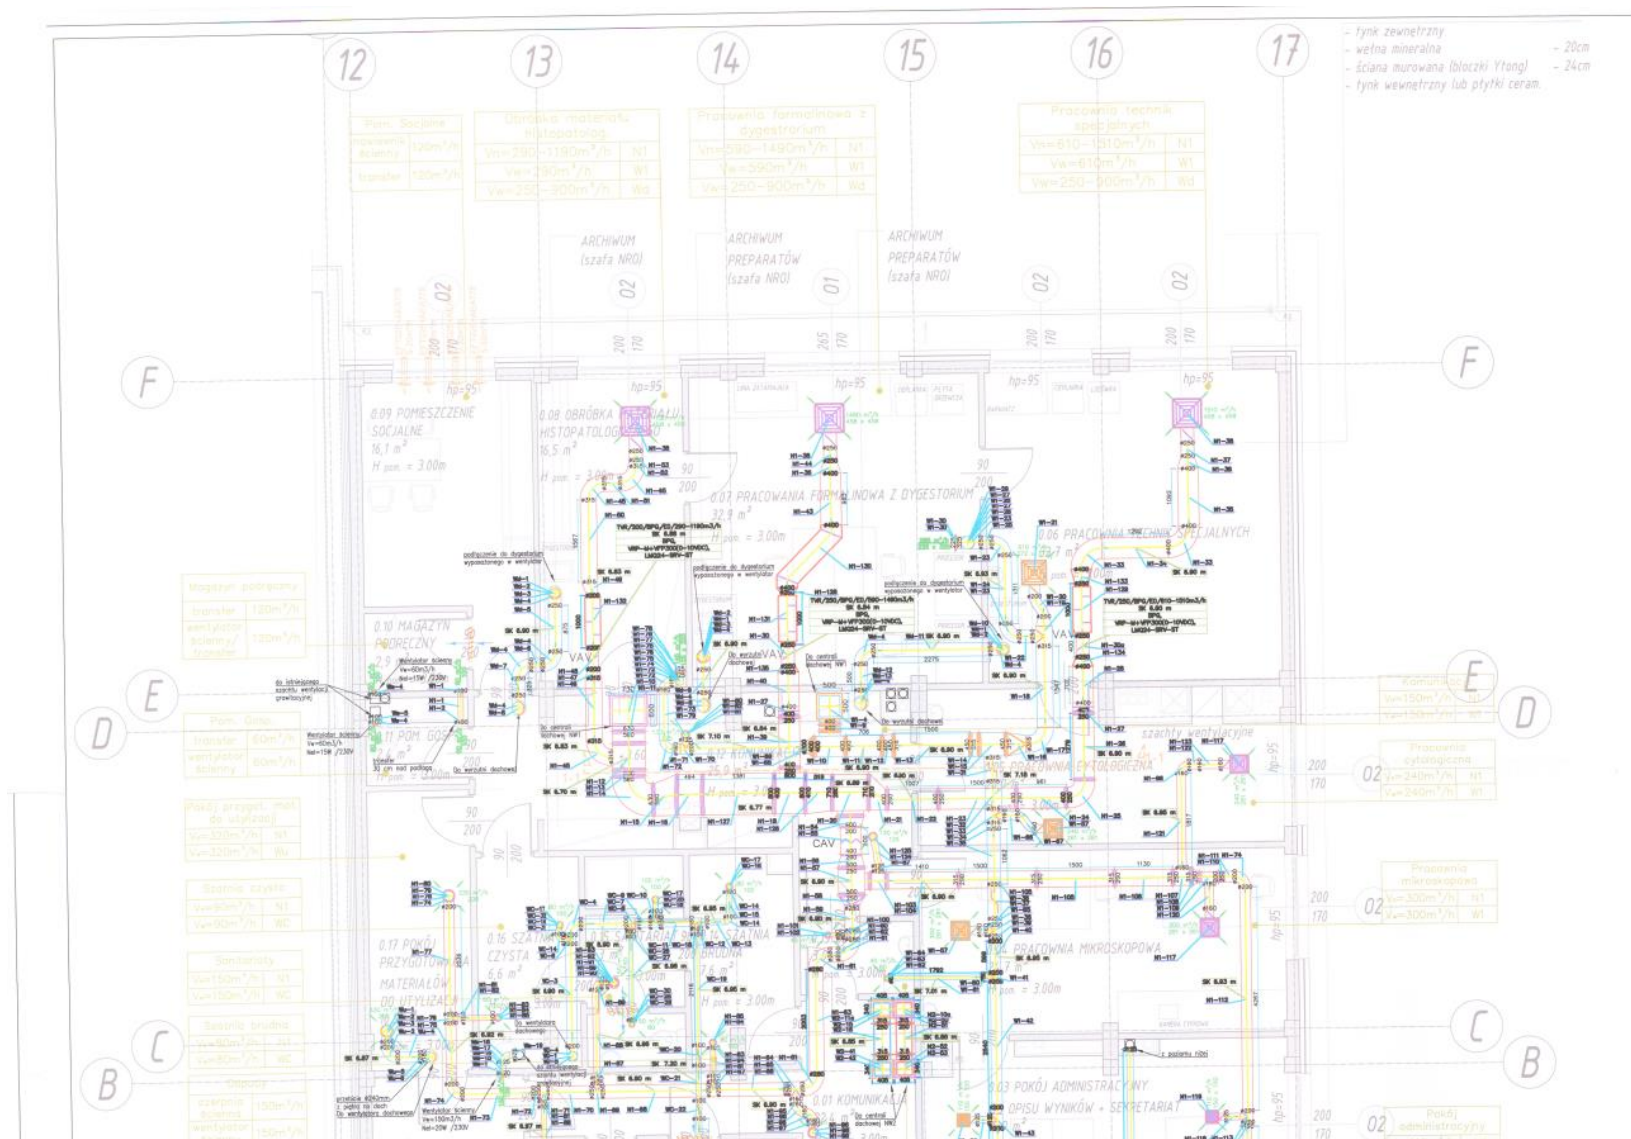

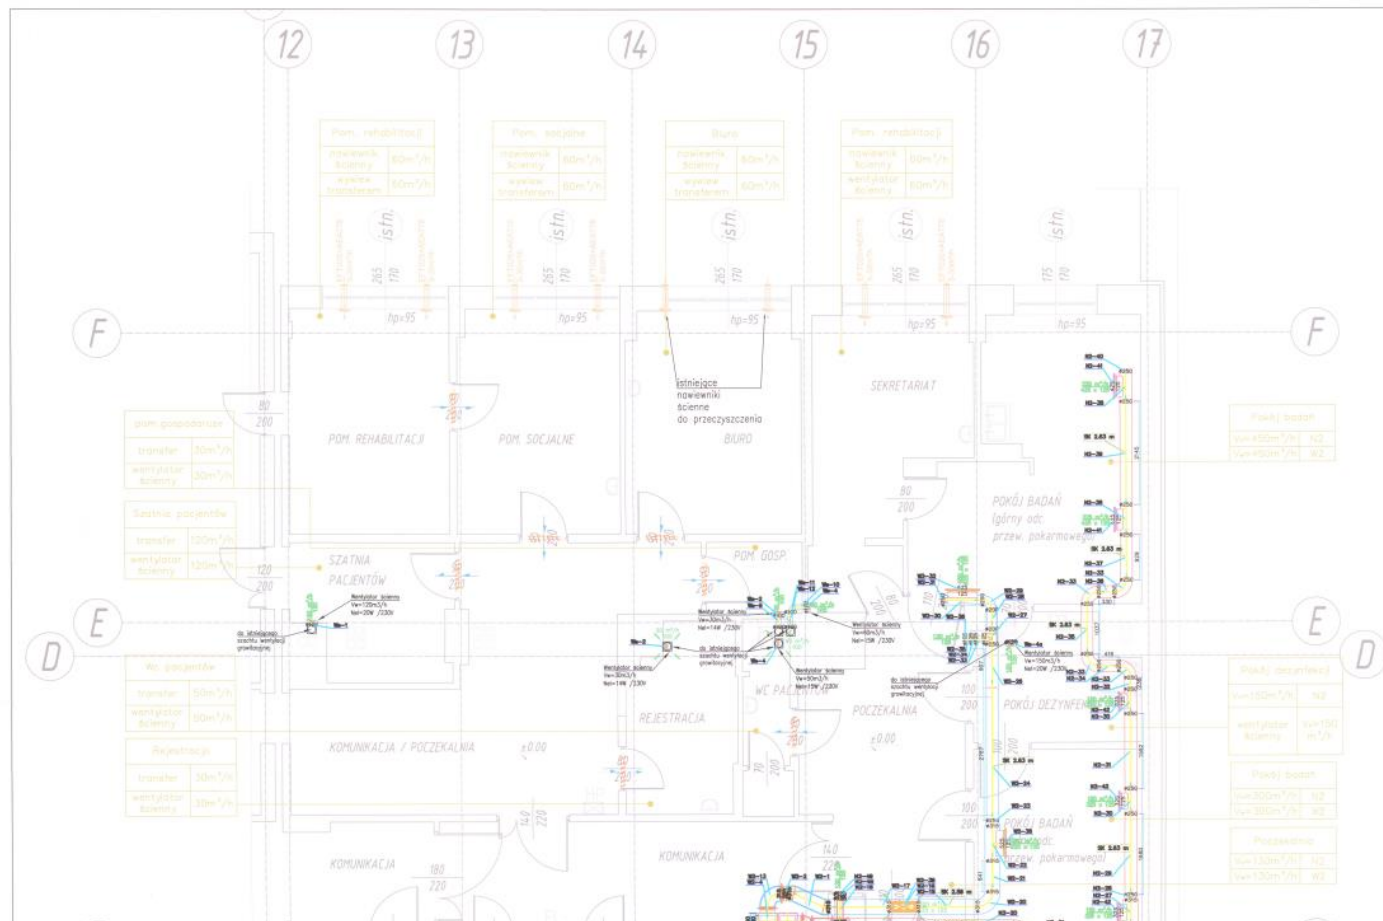

LEGENDA

-  Zawór wentylacyjny nawiewny
-  Zawór wentylacyjny wyciągowy
-  Kratka wentylacyjna nawiewna na przewodzie wentylacyjnym
-  Kratka wentylacyjna wyciągowa na przewodzie wentylacyjnym
-  Tłumik kanałowy prostokątny
-  Regulator stałego przepływu powietrza CAV
-  Regulator zmiennego przepływu powietrza VAV
-  Kratka transferowa
-  Przepustnica
-  Nawiewnik okienny
-  Rzędna prowadzenia instalacji SK - spód kanału odniesione do poziomu 0,00m budynku

UWAGI:

1. Kanały nawiewne i wyciągowe zaizolować wełną mineralną o gr. 4 cm / dach 8cm – wg uwag zestawienia materiałów i opisu technicznego.
2. Przed zamówieniem sprawdzić strony obsługowe central.
3. Prace wykonywać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robót budowlano-montażowych".
4. Rysunki należy rozpatrywać wraz z opisem technicznym i zestawieniem materiałów, jako integralnymi częściami projektu.
5. Wszelkie zmiany oraz wątpliwości Wykonawcy należy konsultować z biurem projektów.
6. Montaż urządzeń zgodnie z instrukcją producenta.
7. Dopuszcza się stosowanie równoważnych urządzeń innych firm spełniające założone parametry projektowe.

